Provas
Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 23 87 11 50
jra@haderslev.dk

19-11-2026 • Sagsident: 26/19974 • Sagsbehandler: Jan Ravn

Tilladelse til nødoverløb P95001S_Nødoverløb ved Bjerningrødvej/Bjerninghovedvej, 6100 Haderslev, med udløb til Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning efter miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 1

- Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 42 af 11. september 2026.
- Bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandsplanen og spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelse).
- Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.
- Bekendtgørelse nr. 1668 af 8. december 2025 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer overgangsvande, kystvande og grundvand
- Bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Tilladelsen meddeles til: Provas
Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 haderslev

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1.1 Udledning fra nødoverløb til Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning via udløbsnummer P95001S_Nødoverløb (X: 531735: Y: 6128563, UTM32N ETRS89)

1.1.1 Nødoverløb må kun træde i kraft ved force majeure-hændelser.

1.1.2 Pumpestationen skal være forsynet med online nødoverløbsalarm med bemandet døgnovervågning.

1.1.3 Ved modtagelse af alarm på nødoverløb skal vagten reagere ved sikring af straksudrykning for at begrænse en eventuel forurening mest muligt.

1.1.4 Der skal foreligge en logbog over nødoverløbshændelser for pumpestationen. Logbogen skal gemmes og være tilgængelig for myndigheder i mindst 20 år. Logbogen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
- Tidspunkt for alarm
- Tidspunkt og varighed af vagtudrykning
- Registrering af nødoverløb med frekvens og varighed
- Baggrund for force majeure-hændelse
- Beskrivelse af afværgelse af hændelsen
- Vurdering af overløbsmængden i m^3 til brug for tilsynsmyndigheden.

1.1.5 Ved en nødoverløbshændelse skal tilsynsmyndigheden underrettes med kopi af logbogen fra hændelsen senest den efterfølgende hverdag.


1.1.6 Efter endt nødoverløbshændelse skal Provas sikre oprydning af eventuelt resulterende forurening.

Ansøgning
Provas har d. 29. januar 2026 ansøgt om tilladelse til nødudledning af spildevand fra pumpestation P95001S med udløb i P95001S_Nødoverløb til Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning.
For ansøgte pumpestation foreligger ikke tidligere tilladelse til udledning af spildevand ifm. nødoverløb.


projektoplysninger
Provas ansøger om tilladelse til nødudledning fra pumpestation P95001S til Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning via udløb P95001S_Nødoverløb i tilfælde af force majeure-hændelser.
Pumpestation P95001S leder spildevand til Haderslev renseanlæg. Hvis pumpestation P95001S bliver udsat for force majeure-hændelser, vil spildevandet stuve op i Provas' spildevandsledninger opstrøms pumpestationen og på terræn, hvis ikke der er mulighed for, at nødoverløb kan aflaste systemet.
Hvis spildevandet stuver op til over kote 24 m vil der ske nødoverløb ved P95001S. Derved ledes spildevandet til Provas' ledning og afledes til Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning via udløb P95001S_Nødoverløb.

Der gøres opmærksom på, at dette kun er en ansøgning til nødoverløb. Nødoverløb forekommer kun ved force majeure-hændelser, hvor der sker nødoverløb fra pumpestationen til recipient for at undgå oversvømmelse af ejendomme, virksomheder, private og offentlige arealer mv.

Figur1: Oversigt Kloakopland

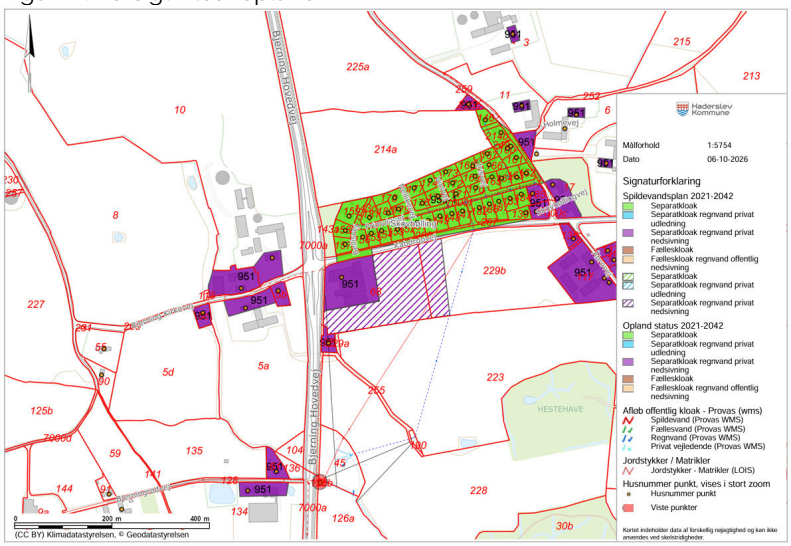

Figur 2: Placering af pumpestation, nødoverløb, udløb og recipient.

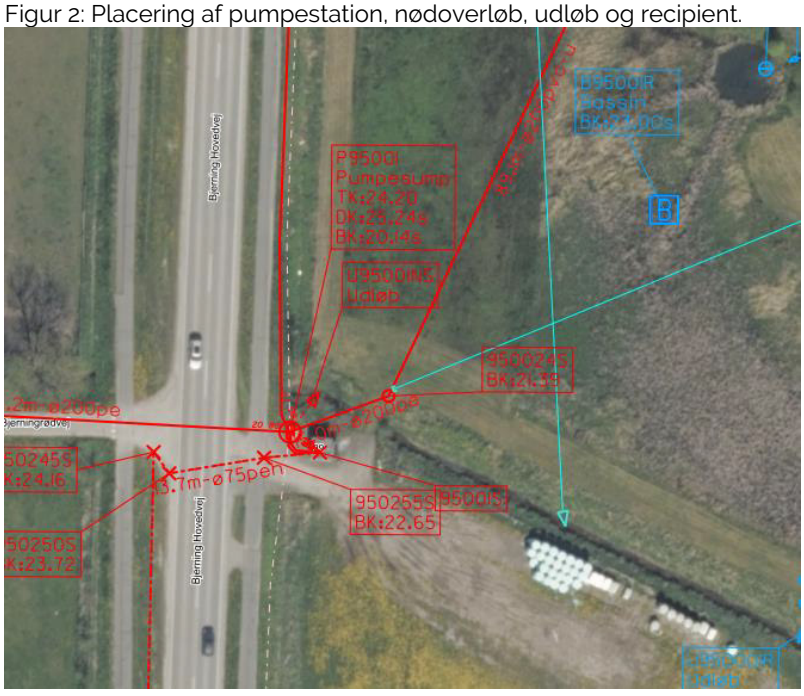

2.2 Stamdata for pumpestation og nødoverløb

Pumpestation	**P95001S**
Pumpekapacitet [m3/t]	**10**
Bygværkstype	**Nødoverløb**
Reservoirkapacitet [m3]	**0**
Tilsluttet renseanlæg	**Haderslev renseanlæg**
x-koordinat (pumpestation), (UTM32N ETRS89)	**X: 531731**
y-koordinat (pumpestation), (UTM32N ETRS89)	**Y: 6128559**
Adresse (hvis denne findes)	**Bjerningrødvej/Bjerning Hovedvej**
Matrikelnr. (pumpestation)	**7000a Errested Bjerning**
Udløbsnr.	**P95001S_Nødoverløb** (til orientering så er der oprettet særskilt udløbs nr. for nødoverløbet – navngivningen af udløbsnummeret afviger derfor i forhold til ansøgningen)
x-koordinat (udløb), (UTM32N ETRS89)	**X: 531735**
y-koordinat (udløb), (UTM32N ETRS89)	**Y: 6128563**
Recipient (vandområde)	**Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning (oplyst i ansøgningen ID: 2128)** **DK Vandområde ID: 03938** **EU Vandområde ID: DKRIVER2653**
Beskrivelse af udløbsanlæg	**-**
Tilsluttede kloakoplande [total ha]	**11.46**
Kommune	**Haderslev kommune**
Ejernavn	**Provas, Haderslev Spildevand A/S**
CVR	**32 88 22 77**

Haderslev Kommunes vurdering

Generel bemærkning

For ansøgte pumpestation foreligger ikke tidligere nødoverløbstilladelse. Denne tilladelse er foranlediget på baggrund af en ansøgning fra Provas.
Provas har ved vurdering bekræftet, at der ikke forekommer overløb fra spildevandssystemet, og har på den baggrund ansøgt om tilladelse til nødoverløb, som er defineret som en overløbshændelse, der kun vil opstå ved force majeure.
Pumpestationen indgår i kommunens spildevandsplan, og er en del af Provas' kloaksystem.
Haderslev Kommune, Teknik og Klima er udelukkende godkendelsesmyndighed for udledningen, mens Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.
Provas er ansvarlig for driften af spildevandssystemet, herunder nødoverløbet.

Recipient til pumpestation

Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning (DK Vandområde ID: 03938) er recipient for nødoverløb fra pumpestationen.
Da denne tilladelse kun er gældende for nødoverløb, vil der definitionsmæssigt ikke være udledning af spildevand, medmindre der er tale om en force majeure-hændelse. Provas' beredskabsplan vil sørge for, at nødoverløb stoppes straks muligt.

Vandområde planer og Indsatsbekendtgørelsen

Det vurderes derfor, at miljømål for de berørte vandområder, DK Vandområde ID: 03938 og nedstrøms vandområder, ikke hindres af tilladelsen til nødoverløb.
Haderslev kommune har derfor vurderet at tilladelsen ikke er til hinder for opfyldelse af vandområdeplaner og derfor ikke er i strid med §8 i indsatsbekendtgørelsen.

Miljøvurderingsloven-VVM

Kommunen vurderer, at projektet ikke er omfattet af krav om VVM-screening jf. miljøvurderingslovens § 21.

Naturbeskyttelseslovens §3

Nødoverløb har udløbet til et §3 beskytter vandløb Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning (ID: 2128).
Det nærmeste § 3-beskyttede naturområde er et §3 beskyttet sø, som ligger ca. 50 m fra udløbet, som ikke er direkte hydraulisk forbundet med vandløbet. Der ligger §3-beskyttet eng 350 m nedstrøms for udløbspunktet.
Haderslev kommune har vurderet at tilladelse til nødoverløb ikke fører til tilstandsændring af §3-beskyttet natur.
Da nødoverløb kun kan forekomme ved force majeure-hændelser, har Haderslev kommune vurderet at det ansøgte projekt har ubetydelig risiko for at føre til tilstandsændring af §3-beskyttet natur.

Natura 2000-områder

Nærmeste nedstrøms Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt, som indeholder Habitatområde H96 og fuglebeskyttelsesområde F47.
Nærmeste nedstrøms Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt er beliggende 13 km nedstrøms for pumpestation P95001S og udløb P95001S_Nødoverløb.

Da nødoverløb kun kan forekomme ved force majeure-hændelser, vurderes det, at det ansøgte projekt har minimal eller ingen risiko for negativ påvirkning af Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Der har været screenet for bilag-IV arter via naturdata på Danmarks miljøportal. Den nærmeste registrerede bilag-IV art er Løvfrø (*Hyla arborea*), aktivitets ID 681, som er observeret ved Rørkær kirke, ca. 800 m nordvest fra nødoverløbet,
Der er ligeledes registreret Løvfrø (Hyla arborea), aktivitets ID 822, som er observeret ved Errested, ca. 940 m sydøst fra nødoverløbet,

Den ansøgte udledning, hvor nødoverløb kun kan forekomme ved force majeure-hændelser, vurderes dog ikke at påvirke bilag IV-arter i området væsentligt, eller deres levesteder, og det vurderes heller ikke til at være til hindring for en fremtidig udbredelse af løvfrø, andre padder eller andre bilag IV-arter, der kan opholde sig i området, eller deres levesteder.

Partshøring

Haderslev Kommune har vurderet, at der ikke er parter i sagen ud over ansøger, som kan antages at have en væsentlig individuel interesse i afgørelsen.
I udkastet til afgørelse om tilladelse indgår vilkår, der er derfor gennemført partshøring efter forvaltningslovens § 19.
Haderslev Kommune har sendt et udkast til afgørelsen i partshøring hos ansøger d. 9. oktober 2026.
Ansøger har meddelt, at der ikke er bemærkninger til udkastet.
Haderslev Kommune træffer derfor afgørelse på det foreliggende grundlag.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på Kommunes hjemmeside i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 19, stk. 5. Tilladelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, til et spildevandsforsyningsselskab omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.
Afgørelsen offentliggøres den 19. november 2026 og vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside i 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, da den omfatter udledning fra et anlæg med en kapacitet på 30 personækvivalenter eller derunder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Aktindsigt

Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af forvaltningsloven § 9 er mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Haderslev Kommune.

Bilag

Bilag 1- Ansøgning til nødoverløb, U95001NS pumpestation P95001

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Tlf. 73 520 520
www.provas.dk


Dir tlf. +45 20134205
e-mail: miel@provas.dk

Ansøgning til nødoverløb, U95001NS pumpestation P95001

Formål

Formålet med nærværende ansøgning, er at søge om tilladelse til nødoverløb fra pumpestation P95001, via nødoverløb U95001NS.

Nødoverløbet tages i brug, hvis vandstanden når et kritisk niveau i forbindelse med strømsvigt på pumpestationen eller ved indtrængning af uvedkommende vand. Formålet er at forhindre oversvømmelse af ejendomme, virksomheder samt private og offentlige arealer m.v.

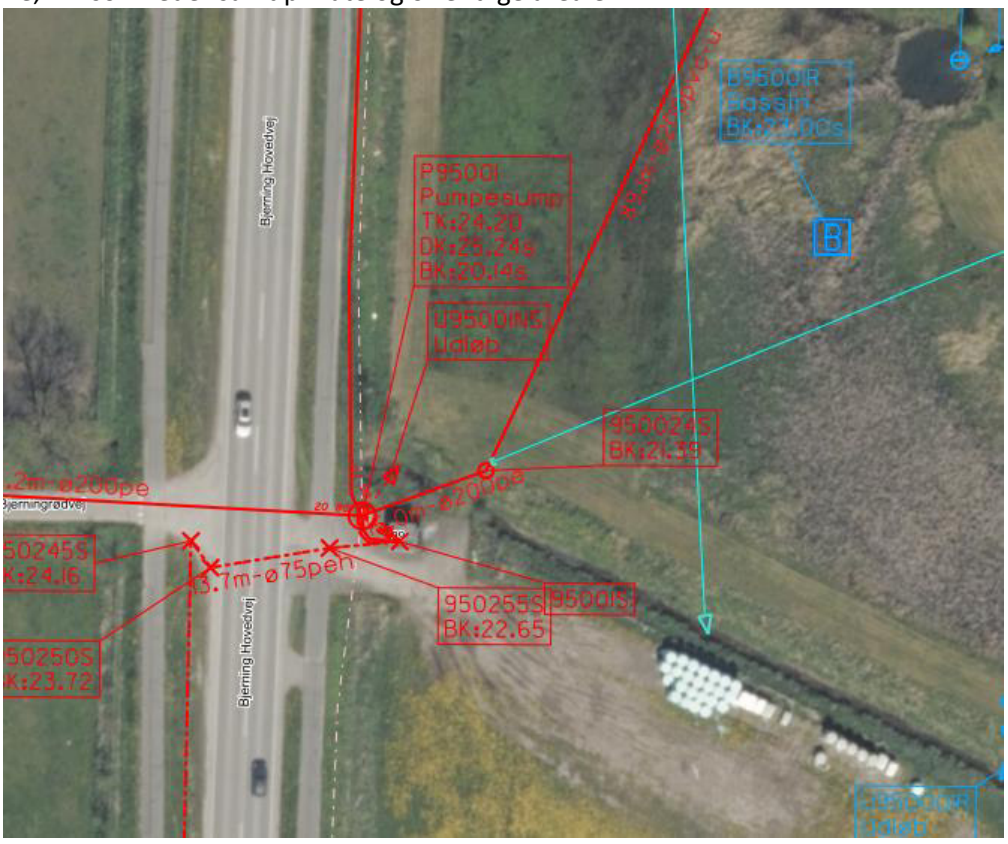

Baggrund og funktion

Pumpestationen P95001 blev etableret i 2004.
Ved driftsnedbrud vil spildevand stuve op i pumpesumpen og hvis spildevandoverstiger kote ca. 24, udledes spildevand til en grøft via nødoverløb.
Pumpen er forsynet med alarm samt bemandet døgnovervågning.

Stamdata for pumpstation og nødoverløb

Pumpestation nr.	P95001
Pumpekapacitet [m^3/t]	10
Bygværkstype	Nødoverløb
Reservoirkapacitet [m^3]	0
Renseanlæg, som spildevandet er tilsluttet	Haderslev renseanlæg
Koordinater, UTM32N ETRS89 (pumpestation)	531731;6128559
Matrikel nummer (pumpesation)	7000a Errested Bjerning
Udløbsnummer	UG4001F
Koordinater, UTM32N ETRS89 (udløb)	531735;6128563
Recipient	Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning
Tilsluttede kloakoplande [total ha]	11.46
Kommune	Haderslev kommune
Ejertype	Provas
Kontaktperson for ansøger	Michelle Elgaard Miel@provas 20134205

Natur

Nødoverløb har udløbet til et §3 beskytter vandløb Tilløb 2.1 til Sillerup Bæk, Bjerning (ID: 2128)
Udløbet er ca. 50 m fra §3 beskytter sø og ca. 350 m fra §3 beskytter engareal

Miljøpåvirkning

Nødoverløbets udledte vandmængder afhænger af en række forskellige faktorer som nedbørsmængder, strømnedbrud, pumpesvigt eller lignende uforudsigelige hændelser som ikke kan kontrolleres.

Der sker statistisk ikke overløb fra pumpestationen indenfor serviceniveau. Funktionen vil derfor også kun være som nødoverløb.

For yderligere information kan undertegnede kontaktes

Med venlig hilsen
Michelle Elgaard