



LandSyd
Kronprinsensgade 68
6700 Esbjerg

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 37 73 17
keme@haderslev.dk

17. september 2025 • Sagsident: 25/16914 • Sagsbehandler: Kenn Meyhoff

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af de offentlige vandløb Vadsbæk; Vadsbæk, tilløb 15 øvre; Vedbøl Bæk, øvre og Vedbøl Bæk, nedre med 10-15kV kabel

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler her tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb Vadsbæk; Vadsbæk, tilløb 15 øvre; Vedbøl Bæk, øvre og Vedbøl Bæk, nedre med 10-15kV kabel ved styret underboring.


Krydsningen af Vadsbæk foretages på matriklerne 209 og 65, Ustrup Ejerlav, Vedsted omkring station 6948 m.

Krydsningen af Vadsbæk tilløb 15, øvre foretages på matriklerne 7000b og 77, Ustrup Ejerlav, Vedsted omkring station 257 m.

Krydsningen af Vedbøl Bæk, øvre foretages i vejmatrিকlen 7000b, Vedbøl Ejerlav, Vedsted omkring station 2637 m.

Krydsningen af Vedbøl bæk, nedre, tilløb 1.1 og foretages i vejmatrিকlen 7000b, Vedbøl Ejerlav, Vedsted omkring station 347 m.

Krydsningen af Vedbøl bæk, nedre, tilløb 1 foretages i vejmatrিকlen 7000b, Vedbøl Ejerlav, Vedsted omkring station 582 m.

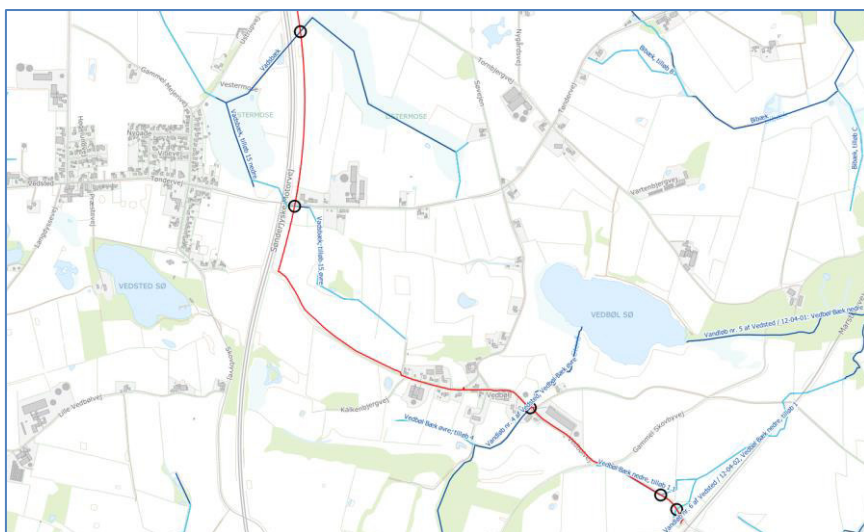

Figur 1: Oversigtskort. Rød linje viser kabeltracé. Blå linje viser offentlige vandløb. Sort cirkel markerer krydsningssteder

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ § 47 samt § 9, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering². Tilladelsen meddeles på vilkårene beskrevet i afsnittet om vilkår.

Vandløbsmyndighed vurderer, at krydsningerne ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, og bringer bekendtgørelsens² § 17 i anvendelse. Dette medfører, at kommunen har undladt at indhente udtalelser fra interesserede myndigheder i sagen og at ansøger på egen risiko kan påbegynde anlægsarbejdet uanset om afgørelsen påklages. Efter bekendtgørelsens² § 30, stk. 2 indebærer det ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Afgørelsen er fremsendt til ansøger og er desuden offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside ([Haderslev Kommunes Høringsportal](#)) den 17. september 2025.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Krydsningerne skal gennemføres ved styret underboring og som beskrevet i ansøgningmaterialet, bilag 2.
- Afstanden mellem vandløbets bund og kablet skal være minimum 1 m ved krydsning under åbent vandløb og minimum 0,5 m ved krydsning under rørlagt vandløb. Dette skal overholdes både til den regulativmæssigt fastsatte bund og den faktiske bund. I samme kote føres ledningen minimum 4 m væk fra vandløbets øverste kant/rørets yderside. Der må ikke komme jord og andre materialer i vandløbet under anlægsarbejdet.
- Underboringen skal ske miljømæssigt forsvarligt, så boremudderet ikke siver ud i vandløbet. Boremudder og bentonitprodukter må ikke sive ud til vandløbet. Hvis der opstår tegn på, at boremudder siver ud, skal arbejdet stoppes øjeblikkeligt og ringe 112 samt kontakte Haderslev Kommune, Teknik og Klima.
- Anvend et godkendt boremiddel, der udgør mindst mulig risiko for biologien i vandløbet.
- Udgifter til kablet afholdes af projektejer/bygherre og er Haderslev Kommune uvedkommende.
- Vedligeholdelse af kablet er Haderslev Kommune uvedkommende.
- Der må ikke ske ændringer af vandløbets dimensioner og afstrømningsmæssige forhold.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet sker skade på vandløbet, skal vandløbsmyndigheden kontaktes, og vandløbet reableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- Haderslev Kommune skal underrettes mindst en uge inden anlægsarbejdet iværksættes, og senest en uge efter arbejdets færdiggørelse.

¹ Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

- Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver har ansvaret for tilsynet med projektets udførelse.
- Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver har ansvaret for at sikre at tilladelsens vilkår bliver gjort bekendt for udførende entreprenører og lignende.
- Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver er selv ansvarlig for at indhente ledningsoplysninger i ledningsregistret (LER) og aftale evt. nødvendige omlægninger af ledningsforløb med de pågældende ledningsejere
- Arbejdet skal udføres inden udgangen af 2025 som beskrevet i afsnittet om tidsplan, medmindre andet aftales med Haderslev Kommune.
- Hvis ledningsanlægget ikke længere skal anvendes til det til ansøgte formål, skal det fjernes.

Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den.


Baggrund og redegørelse

LandSyd har den 4. august 2025 på vegne af N1 søgt om tilladelse til at krydse de offentlige vandløb Vadsbæk; Vadsbæk, tilløb 15 øvre; Vedbøl Bæk, øvre og Vedbøl Bæk, nedre med en 10-15 kV kabel. Krydsningerne sker for at kunne opgradere det eksisterende elnet for at kunne etablere ladestandere ved Ustrup rasteplads


Alle krydsninger sker ved styret underboring.




Figur 2: Vadsbæk. Rød linje viser kabeltracé. Blå linje viser offentlige vandløb. Gul viser matrikler og matrikelnr.

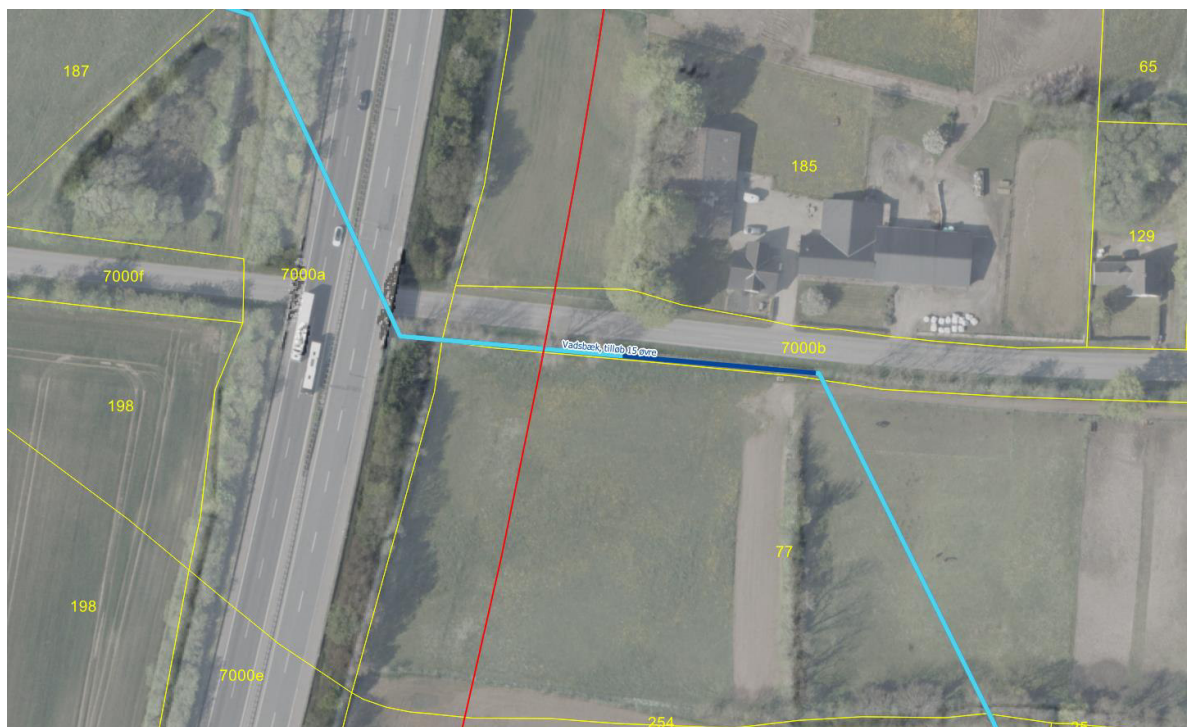

Figur 3: Vadsbæk, tilløb 15, øvre. Rød linje viser kabeltracé. Blå linje viser offentlige vandløb (mørk=åbent, lys=rørlagt). Gul viser matrikler og matrikelnr.

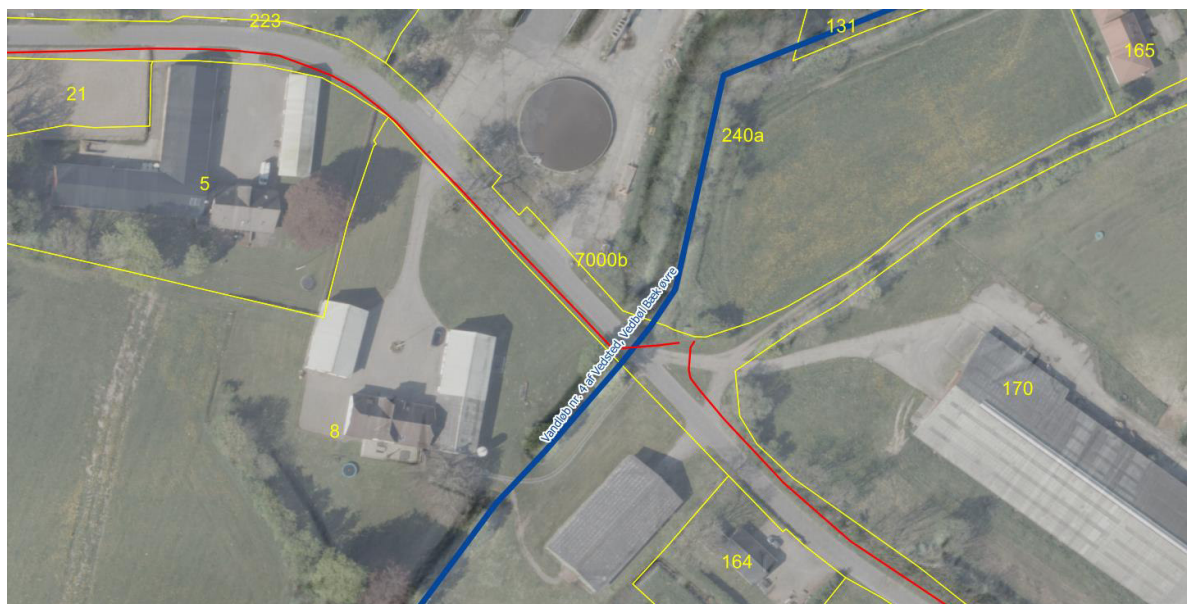

Figur 4: Vedbøl Bæk, øvre. Rød linje viser kabeltracé. Blå linje viser offentlige vandløb (mørk=åbent, lys=rørlagt). Gul viser matrikler og matrikelnr.

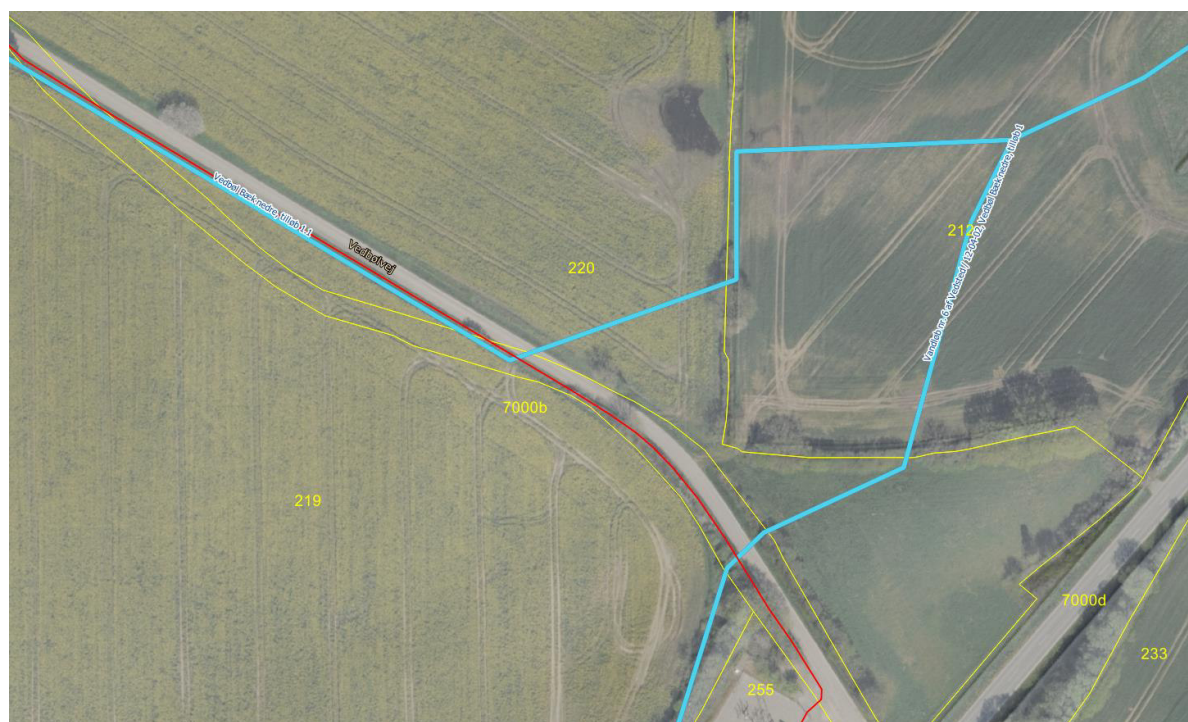

Figur 5: Vedbøl bæk, nedre, tilløb 1 og tilløb 1.1. Rød linje viser kabeltracé. Blå linje viser offentlige vandløb (mørk-åbent, lys-rørlagt). Gul viser matrikler og matrikelnr.

Beskrivelse af vandløbene

Vadsbæk og Vadsbæk tilløb 15, øvre er omfattet af "Regulativ for Vadsbæk med tilløb", februar 1993

Vedbøl Bæk, øvre er omfattet af "Regulativ; Kommunevandløb nr. 4 m.fl.", august 1994

Vedbøl bæk, nedre, tilløb 1.1 og Vedbøl bæk, nedre, tilløb 1 omfattet af "Regulativ for kommunevandløb nr. 5 af Vedsted / 12-04-01, Vedbøl Bæk, kommunevandløb nr. 6 af Vedsted /12-04-02, Kommunevandløb r. 6a af Vedsted og nr. 12-04-03", august 1998.

Vadsbæk; Vadsbæk tilløb 15, øvre; Vedbøl bæk, nedre, tilløb 1.1 og Vedbøl bæk, nedre, tilløb 1, er ikke miljømålsat i statens vandområdeplan for 2021-2027

Vedbøl Bæk, øvre har miljømål "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand", med tilstanden "dårlig økologisk tilstand" for fisk. Alle andre mål er opfyldte.

Vadsbæk og Vedbøl Bæk, øvre er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven på krydsningsstedet

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Haderslev Kommune vurderer, at krydsningerne ikke vil have negativ indflydelse på de afstrømningsmæssige og miljømæssige forhold i vandløbet. Dette begrundes med, at kablet anlægges ved styret underboring.

Vurderingen tager hensyn til vandløbets målsætning, arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelsen vurderes derfor at være i overensstemmelse med de forhold, kommunen skal varetage ifølge vandløbslovens formål og regulativet for vandløbet.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Det beskrevne projekt anlægges ikke i vandløbsnære arealer, der er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3 og påvirker ikke på anden vis beskyttede områder.

Vadsbæk og Vedbøl Bæk, øvre er registrerede som beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3, og enhver tilstandsændring kræver derfor en forudgående dispensation fra kommunen jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3. Anlægsarbejdet foregår ved hjælp af retningsstyret underboring, og hverken vandløbets 2-3 meter bræmmer, vandløbets brinker eller vandløbets bund berøres ved arbejdets udførelse. Haderslev Kommune vurderer på den baggrund, at krydsning med 10-15 kV kabel af vandløbet med styret underboring, ikke vil medføre en ændring af vandløbenes naturtilstand, da kablet ligger udenfor vandløbsprofilen og at anlægget ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000

Projektarealet ligger ikke indenfor eller i umiddelbar nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Det nærmest beliggende Natura 2000-område i luftlinje, er nr. 92, Pamhule Skov og Stevning Dam. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H81 og fuglebeskyttelsesområde F59. Fra projektområdet er der ca. 850 meter i luftlinje til Natura 2000-området, der ligger mod syd. Der er ingen afstrømningsmæssig forbindelse til dette Natura 2000-område.

Udpegningsgrundlaget jævnfør Natura 200-plan 2022-2027 for det beskyttede område, er vist i nedenstående figur 6:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 81		
Naturtyper:	Kransådalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de tal-koder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 59		
Fugle:	Rød glente (Y)	Hvæpsevåge (Y)
	Klyde (Y)	Fjordterne (Y)
	Isfugl (Y)	Sortspætte (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Figur 6: Udpegningsgrundlaget, fra Miljøstyrelsen Sydjylland, Natura 2000-plan 2022-2027, juni 2023

Bilag IV

Haderslev Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter.

Ifølge arter.dk er der ved krydsningen af Vedbøl Bæk, øvre fundet: Løvfrø

Ifølge faglig rapport nr. 520 fra Nationalt Center for Miljø og Energi³ er der potentielt følgende arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: Stor vandsalamander, Løvfrø, Spidssnudet frø, Grøn mosaikguldsmed samt arter af flagermus (faglig rapport nr. 603 fra Nationalt Center for Miljø og Energi⁴)

Stor vandsalamander lever om sommeren i rene vandhuller som oftest mellem 50 – 2.500 m². Om vinteren finder de vinterdvale i tilknytning til vandhullet gerne under grene, i jordhuller eller i selve vandhullet. Projektet påvirker ikke vandhuller eller andre egnede rasteområder for stor vandsalamander.

Løvfrø yngler gerne i lavvandede vandhuller og vådområder som udtørre om sommeren. Løvfrøen raster typisk i brombærbuske, levende hegn og skovbryn. På lokaliteten findes der ikke lavvandede vandhuller eller vådområder. Derudover påvirker projektet ikke brombærbuske og levende hegn i tilknytning til egnede yngleområder

Spidssnudet frø forekommer i moser på enge og fugtige steder i skove. Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder fra små vandhuller til store søer og fra overskyggede ellesumpe til lysåbne vandhuller. Ynglesuccesen er afhængig af, at der i tilknytning til ynglevandhullet kan findes enge eller moser, hvor ynglet kan finde føde. Arten raster nær ynglestedet. Projektet påvirker ikke vandhuller eller dertil knyttede enge og moser.

Grøn mosaikguldsmed lever i iltrige floder og vandløb med moderat til hurtigt strømmende vand. Nymfen lever 3-4 år overvejende nedgravet i vandløbsbunden og er derfor særlig sårbar overfor enhver forstyrrelse af vandløbsbunden. Projektet påvirker ikke vandløbsbunden.

Flagermusene yngler og raster i ældre træer med hulheder og løs bark samt i udhuse. I projektet fældes der ikke træer eller ændres på bygninger, der vurderes at være yngle- og rasteområder for flagermus.

Samlet vurderes det, at krydsningerne ikke vil forringe levevilkårene for dyre og plantearter og ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af yngle- og rasteområder for habitatdirektivets bilag IV arter. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Haderslev Kommune vurderer med baggrund i afstandskravene til naturtypen "Vandløb (3260)", projektets generelle afstand til Natura 2000-område og projektets begrænsede omfang i forhold til vandløbsloven, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og det udpegningsgrundlag væsentligt.

³ Christian Kjær (Red.), Lars Christian Adrados, Mikkel Boel, Lars Briggs, Per Klit Christensen, Niels Damm, John Frisenvænge, Kåre Fog, Rikke Reisner Hansen, Martin Hesselsøe, Rasmus Mohr Mortensen, Peer Ravn, Sabine Stosiek, Morten Strandberg, Ole Roland Therkildsen, Peter Wiberg-Larsen. 2023. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 271 s. - Videnskabelig rapport nr. 520 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR520.pdf

⁴ Morten Elmeros, Esben Terp Fjederholt, Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe, Jesper Bladt og Christian Kjær 2024. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-699/SR603.pdf

Tidsplan for arbejdets udførelse

Ansøger forventer projektet udført inden november 2025.

Økonomiske forhold

Ansøger afholder alle udgifter forbundet med krydsningerne, herunder eventuel vedligeholdelse og fjernelse af regnvands- og spildevandsledningerne.

Arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger

Der sker ingen arealerhvervelser eller rådighedsindskrænkninger som følge af denne krydsningstilladelse

Sagens behandling

Fordi vandløbsmyndigheden har bragt bekendtgørelsens⁵ § 17 i anvendelse, er der ikke indhentet udtalelser fra interesserede myndigheder i sagen og projektet har ikke været offentliggjort.

Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos ansøger samt berørte lodsejere i perioden fra den 27. august 2025 til den 10. september 2025.

Haderslev Kommune har ikke modtaget høringssvar i perioden.

Gebyr

I henhold til § 21 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. kan kommunen opkræve et gebyr for behandlingen af sager efter bekendtgørelsens kapitel 2-4, herunder gebyr for krydsning af vandløb. Minimumsgebyr pr. sag udgør i 2025 7.487 kr. Der vil blive fremsendt særskilt opkrævning, i forbindelse med udsendelsen af herværende tilladelse.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er fire uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Sædvanligvis må en tilladelse efter vandløbsloven ikke udnyttes før klagefristen på fire uger er udløbet. I denne konkrete sag giver Haderslev Kommune tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet inden klagefristens udløb, jf. § 30 stk. 1 og 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Hvis der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klage over denne afgørelse skal være indgivet **senest den 15. oktober 2025**.

Spørgsmål og henvendelser til denne afgørelse kan rettes til vandløbsmedarbejder Kenn Meyhoff på telefon 24377317 eller kem@haderslev.dk.

Venlig hilsen

⁵ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Kenn Meyhoff

Vandløbsmedarbejder

Bilag

- Bilag 1: Klagevejledning
- Bilag 2: Ansøgnings materiale.

Tilladelsen er sendt til:

- Ansøger: N1 v/ kontaktperson Jeppe Eskild Nielsen, LandSyd, jen@landsyd.dk, med fuldmagt for lodsejere
- Matrikel 7000b, Ustrup Ejerlav og 7000b, Vedbøl Ejerlav, Vedsted: Haderslev Kommune

Bilag 1. Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven⁶

Klagefrist

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt. Udløber klagefristen på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag. Klagen skal indgives **senest 15. oktober 2025**.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljøministerens nærmere bestemmelse⁷.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus: www.naevneneshus.dk, hvor der logges på med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/organisationer. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales efter vilkår beskrevet på www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen uden særlig grund. Ønsker du at fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet.

Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb, hvis sagen ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017.

⁷ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Kenn Meyhoff

Fra: Natur og vand
Sendt: 11. august 2025 09:28
Til: Kenn Meyhoff
Emne: VS: Nyt 60 kV kabelprojekt - tilladelse/dispensation fra NBL til at krydse vandløb/sten- og jorddiger - Vedbøl-Ustrup
Vedhæftede filer: Oversigtskort_A3_1_12000_luftfoto.pdf; Oversigtskort_A3_1_12000_skærmkort.pdf; Kabeltracé_Vedbøl.PolyLine.zip

Venlig hilsen
Lena Uldal Hansen
Vandløbsmedarbejder



Haderslev Kommune

Christian X's Vej 39 - 6100 Haderslev
Direkte telefon: 20 36 24 14
LUH@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Haderslev Kommune behandler og gemmer alle relevante dokumenter i alle sager elektronisk.
Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte afsenderen af denne mail, som vil hjælpe dig videre.
Du kan læse mere om dine rettigheder på <https://www.haderslev.dk/databeskyttelse>

Fra: Planpostkasse <plan@haderslev.dk>
Sendt: 5. august 2025 08:22
Til: Natur og vand <naturogvand@haderslev.dk>
Emne: VS: Nyt 60 kV kabelprojekt - tilladelse/dispensation fra NBL til at krydse vandløb/sten- og jorddiger - Vedbøl-Ustrup

Venlig hilsen
Lars Bagger
Adm. Sagsbehandler



Haderslev Kommune

Teknik og Klima
Christian X's Vej 39 - 6100 Haderslev
Direkte telefon: 20218996
labag@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Haderslev Kommune behandler og gemmer alle relevante dokumenter i alle sager elektronisk.
Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte afsenderen af denne mail, som vil hjælpe dig videre.
Du kan læse mere om dine rettigheder på <https://www.haderslev.dk/databeskyttelse>

Fra: Teknik og Klima postkasse <teknikklima@haderslev.dk>
Sendt: 4. august 2025 10:56
Til: Planpostkasse <plan@haderslev.dk>

Emne: VS: Nyt 60 kV kabelprojekt - tilladelse/dispensation fra NBL til at krydse vandløb/sten- og jorddiger - Vedbøl-Ustrup

Venlig hilsen
Marianne Kryger Olsen
Adm. sagsbehandler



Haderslev Kommune

Teknik og Klima, Byg
Christian X's Vej 39 - 6100 Haderslev
Direkte telefon: 23361354
mkro@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Haderslev Kommune behandler og gemmer alle relevante dokumenter i alle sager elektronisk.
Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte afsenderen af denne mail, som vil hjælpe dig videre.
Du kan læse mere om dine rettigheder på <https://www.haderslev.dk/databeskyttelse>

Fra: Jeppe Eskild Nielsen <jen@landsyd.dk>

Sendt: 4. august 2025 09:49

Til: Teknik og Klima postkasse <teknikklima@haderslev.dk>

Emne: Nyt 60 kV kabelprojekt - tilladelse/dispensation fra NBL til at krydse vandløb/sten- og jorddiger - Vedbøl-Ustrup

Du får ikke ofte mails fra jen@landsyd.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Til rette vedkommende.

Til brug for etablering af ladestandere ved Ustrup rasteplads, er det nødvendigt med en opgradering af det eksisterende elnet i nærområdet.

N1 ønsker derfor at etablere et nyt 10-15 kV kabel, som vist på vedhæftede oversigtskort. Der er indgået aftaler med de pågældende lodsejere.

Tracéet er ligeledes vedlagt som shapefil (findes i vedhæftede zip-fil).

På vegne af N1 skal der hermed søges om tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til at krydse vandløb og beskyttede sten- og jorddiger. Hvis der er andre forhold i naturbeskyttelsesloven der kræver tilladelse/dispensation til det ansøgte, så bedes Haderslev Kommune ligeledes behandle dette – jeg kan ikke umiddelbart se, at vi krydser andre arealtyper end de anviste.

Vandløbene krydses med styret underboring – 1,5 m under den faktiske bund.

Sten- og jorddigerne krydses ligeledes ved styret underboring – der sker altså ikke noget digegennembrud.

Af hensyn til projektets fremdrift skal jeg bede om en hurtig tilbagemelding, og jeg skal også beklage, at ansøgningen ikke er fremsendt tidligere. Af samme årsag skal jeg bede om en hurtig tilbagemelding, hvis der er mangler i nærværende ansøgning eller andet, som skal fremsendes forinden Haderslev Kommune, kan behandle sagen.

Hvis der er spørgsmål eller andet, så står jeg naturligvis til rådighed.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Jeppe Eskild Nielsen
Landinspektør
Tlf. 76 10 47 71 - Mob. 44 12 05 19


LandSyd

Landinspektører

Kronprinsensgade 68
DK 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 13 66




Tag venligst hensyn til miljøet, når du overvejer at printe hele eller dele af denne e-mail.

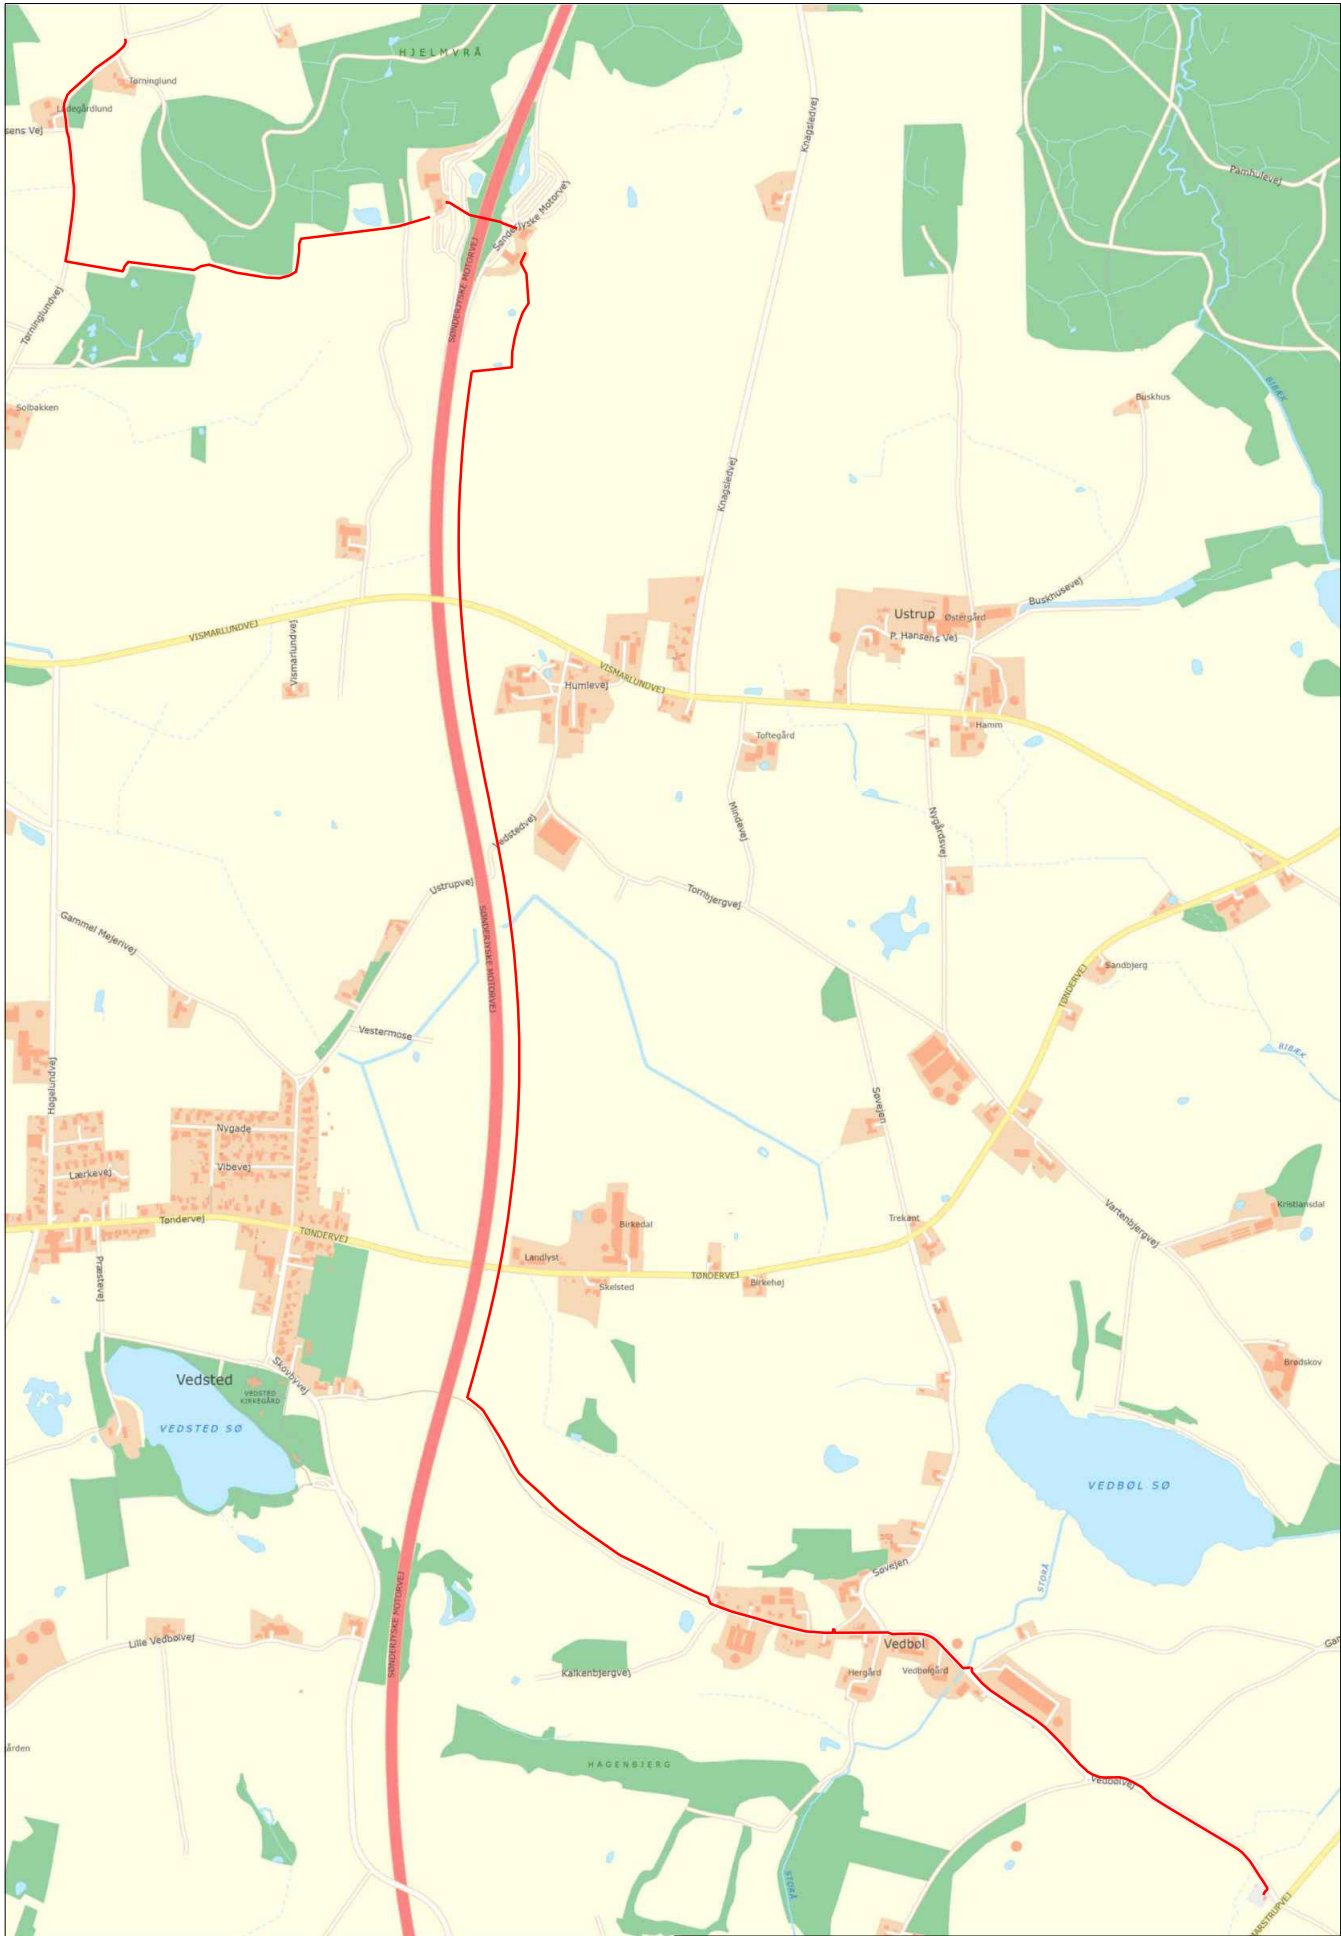

Signaturforklaring:

— nyt 10-15 kV kabeltracé

Oversigtskort - nyt 10-15 kV kabeltracé				
Vedbøl - Ustrup				
J. 20257075	Mål 1: 12000	Sign.	Fremstillet: 4. aug. 2025	Init. jen
		KRONPRINSENSGADE 68 DK-6700 ESBJERG TLF: +45 75 12 13 66 MAIL: ESBJERG@LANDSYD.DK		
			Papirformat: A3	
Kontorer: Aabenraa - Esbjerg - Grindsted - Varde - Vejen				

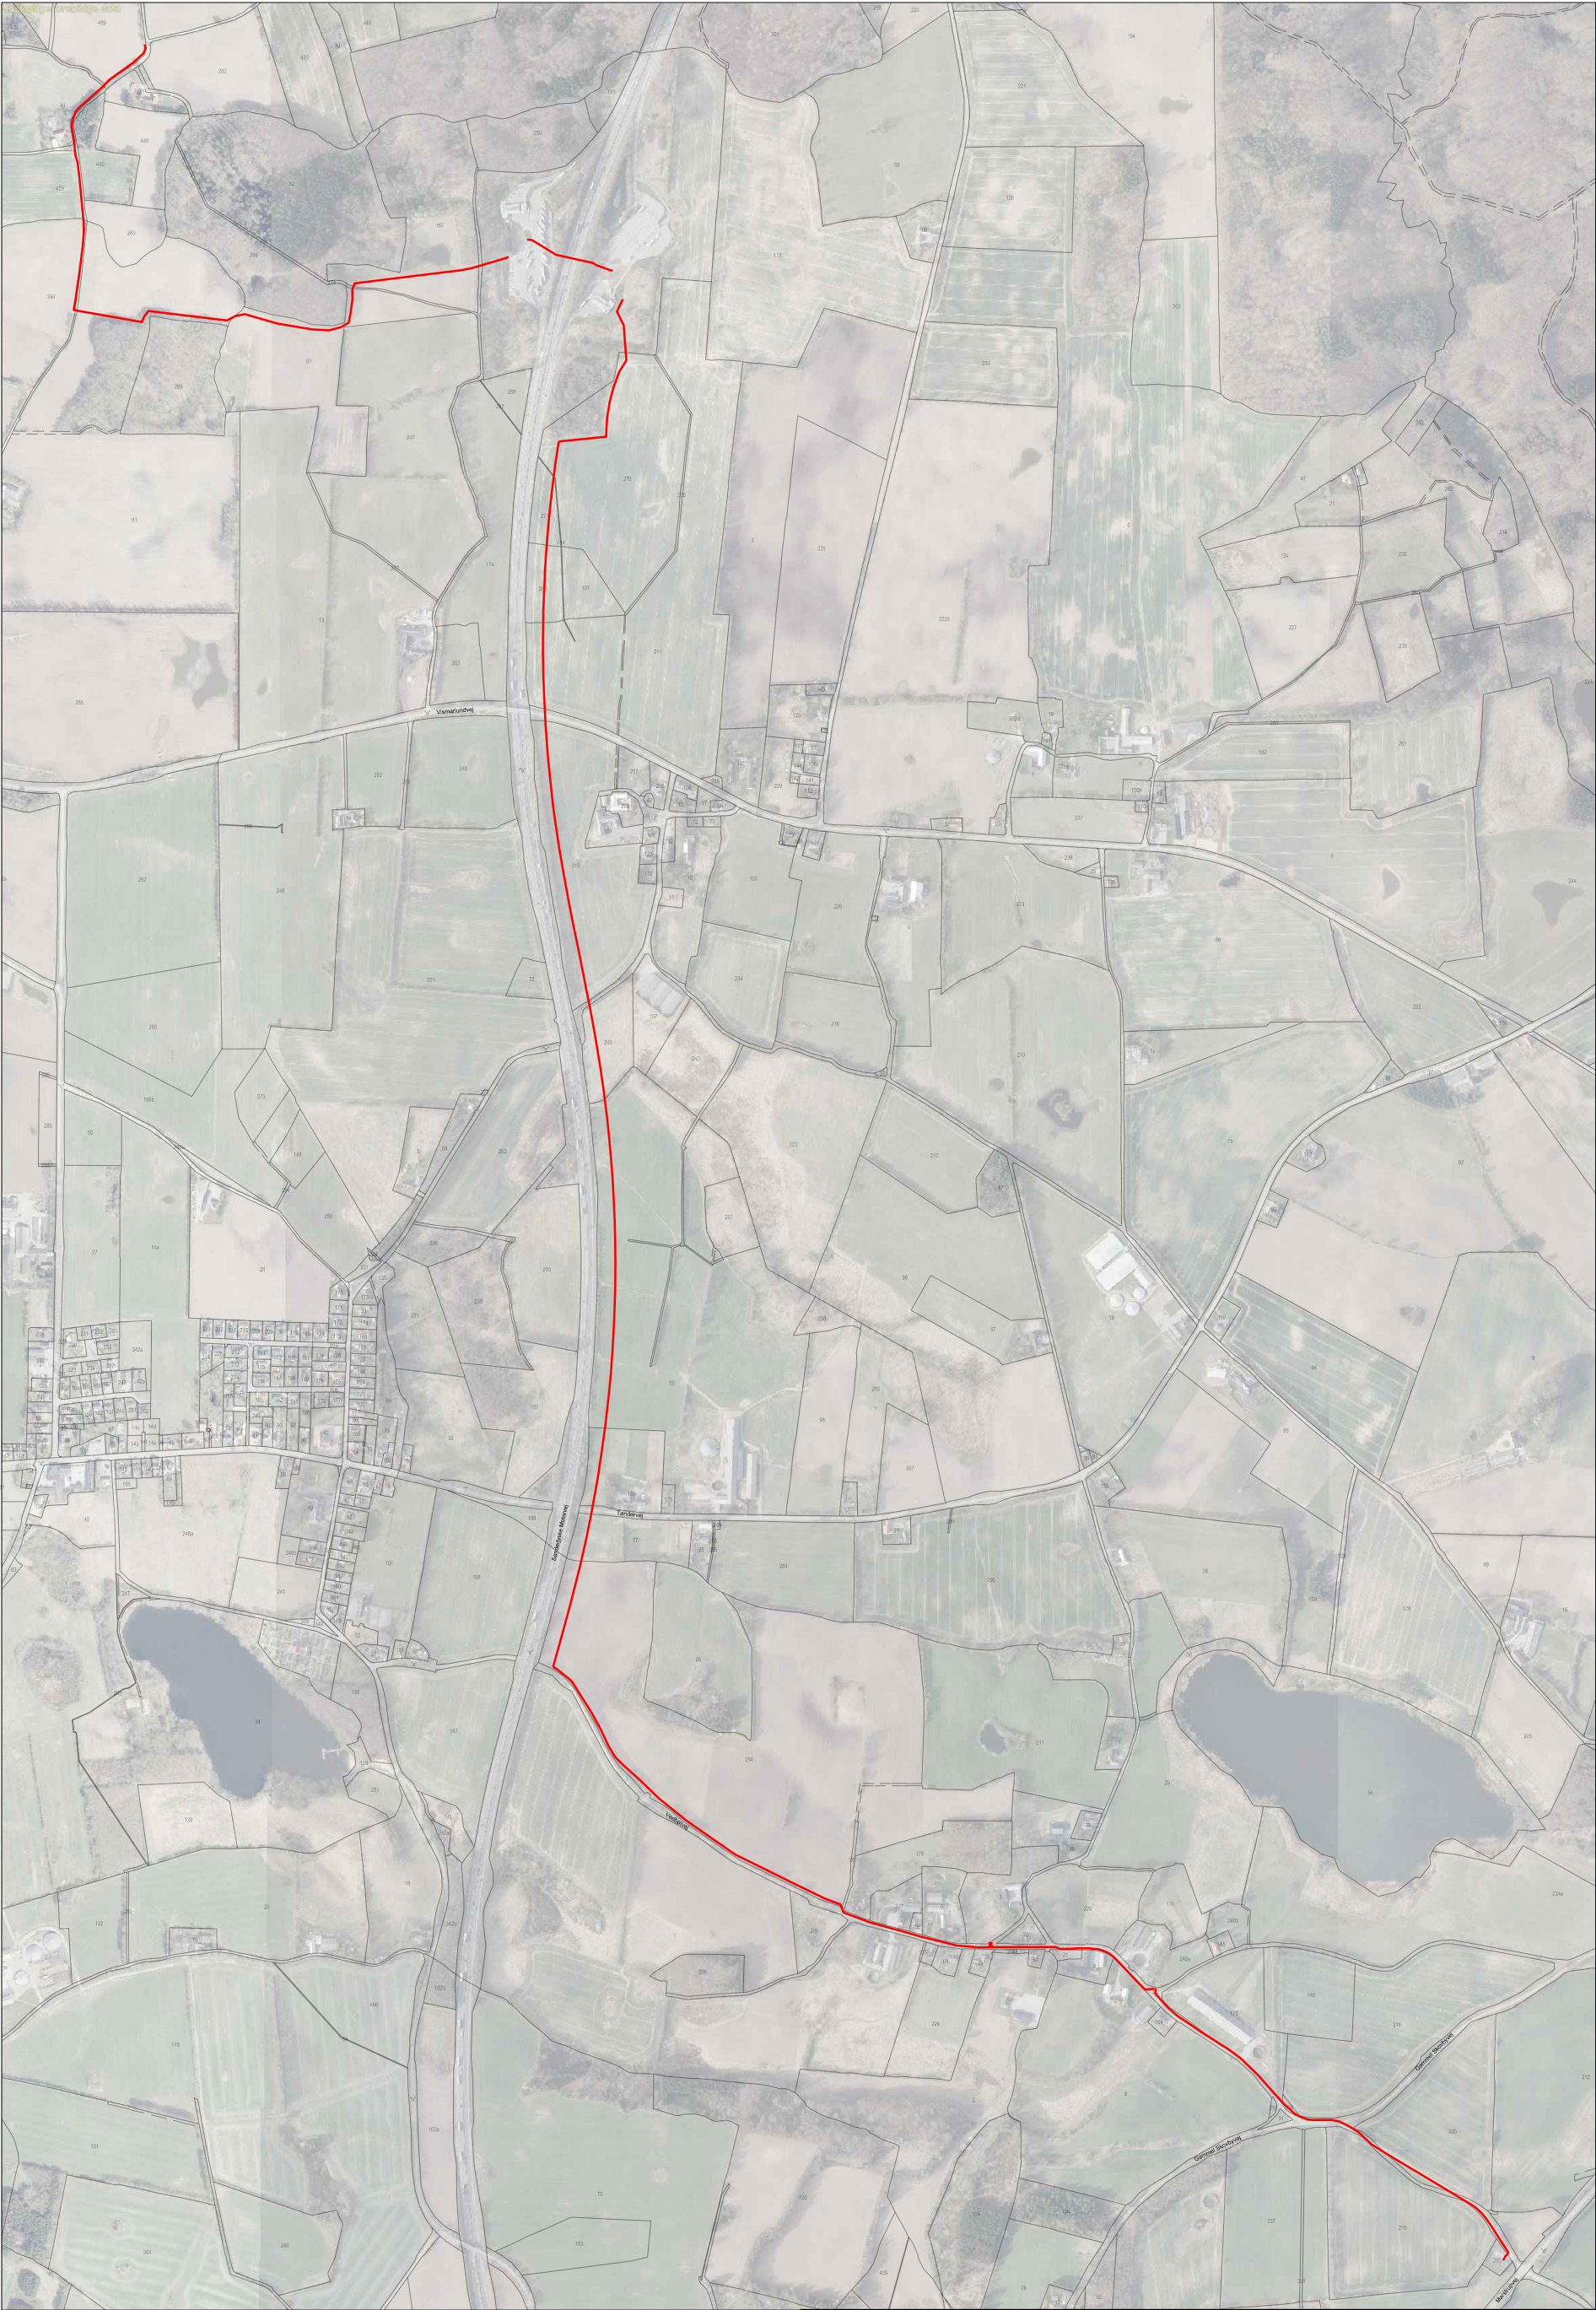

Signaturforklaring:

— nyt 10-15 kV kabeltracé

Oversigtskort - nyt 10-15 kV kabeltracé				
Vedbøl - Ustrup				
J. 20257075	Mål 1: 12000	Sign.	Fremstillet: 4. aug. 2025	Init. jen
		KRONPRINSENSGADE 68 DK-6700 ESBJERG TLF: +45 75 12 13 66 MAIL: ESBJERG@LANDSYD.DK		
				Papirformat: A3
Kontorer: Aabenraa - Esbjerg - Grindsted - Varde - Vejen				