Provas
Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 23 87 11 50
jra@haderslev.dk

19-11-2026 • Sagsident: 26/19972 • Sagsbehandler: Jan Ravn

Tilladelse til nødoverløb P90201S_Nødoverløb ved Anslet Landevej 14, 6100 Haderslev, med udløb til grøft efter miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 1

- Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 42 af 11. september 2026.
- Bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandsplanen og spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelse).
- Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.
- Bekendtgørelse nr. 1668 af 8. december 2025 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer overgangsvande, kystvande og grundvand
- Bekendtgørelse nr. 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Tilladelsen meddeles til: Provas
Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 haderslev

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1.1 Udledning fra nødoverløb til Grøft via udløbsnummer P90201S_Nødoverløb (X: 536975: Y: 6132989, UTM32N ETRS89)

1.1.1 Nødoverløb må kun træde i kraft ved force majeure-hændelser.

1.1.2 Pumpestationen skal være forsynet med online nødoverløbsalarm med bemandet døgnovervågning.

1.1.3 Ved modtagelse af alarm på nødoverløb skal vagten reagere ved sikring af straksudrykning for at begrænse en eventuel forurening mest muligt.

1.1.4 Der skal foreligge en logbog over nødoverløbshændelser for pumpestationen. Logbogen skal gemmes og være tilgængelig for myndigheder i mindst 20 år. Logbogen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
- Tidspunkt for alarm
- Tidspunkt og varighed af vagtudrykning
- Registrering af nødoverløb med frekvens og varighed
- Baggrund for force majeure-hændelse
- Beskrivelse af afværgelse af hændelsen
- Vurdering af overløbsmængden i m^3 til brug for tilsynsmyndigheden.

1.1.5 Ved en nødoverløbshændelse skal tilsynsmyndigheden underrettes med kopi af logbogen fra hændelsen senest den efterfølgende hverdag.


1.1.6 Efter endt nødoverløbshændelse skal Provas sikre oprydning af eventuelt resulterende forurening.

Ansøgning
Provas har d. 29. januar 2026 ansøgt om tilladelse til nødudledning af spildevand fra pumpestation P90201S med udløb i P90201S_Nødoverløb til grøft.
For ansøgte pumpestation foreligger ikke tidligere tilladelse til udledning af spildevand ifm. nødoverløb.


projektoplysninger
Provas ansøger om tilladelse til nødudledning fra pumpestation P90201S til grøft via udløb P90201S_Nødoverløb i tilfælde af force majeure-hændelser.
Pumpestation P90201S leder spildevand til Haderslev renseanlæg. Hvis pumpestation P90201S bliver udsat for force majeure-hændelser, vil spildevandet stuve op i Provas' spildevandsledninger opstrøms pumpestationen og på terræn, hvis ikke der er mulighed for, at nødoverløb kan aflaste systemet.
Hvis spildevandet stuver op til over kote 33.71 m vil der ske nødoverløb ved P90201S. Derved ledes spildevandet til Provas' ledning og afledes til Starup bæk via udløb P90201S_Nødoverløb.

Der gøres opmærksom på, at dette kun er en ansøgning til nødoverløb. Nødoverløb forekommer kun ved force majeure-hændelser, hvor der sker nødoverløb fra pumpestationen til recipient for at undgå oversvømmelse af ejendomme, virksomheder, private og offentlige arealer mv.

Figur1: Oversigt Kloakopland

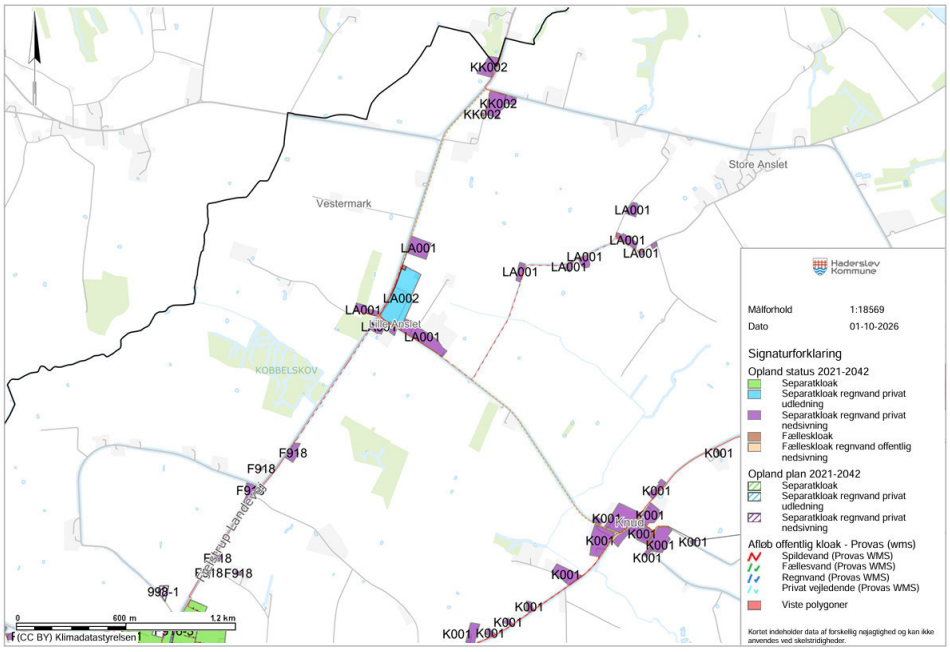

Figur 2: Placering af pumpestation, nødoverløb, udløb og recipient.

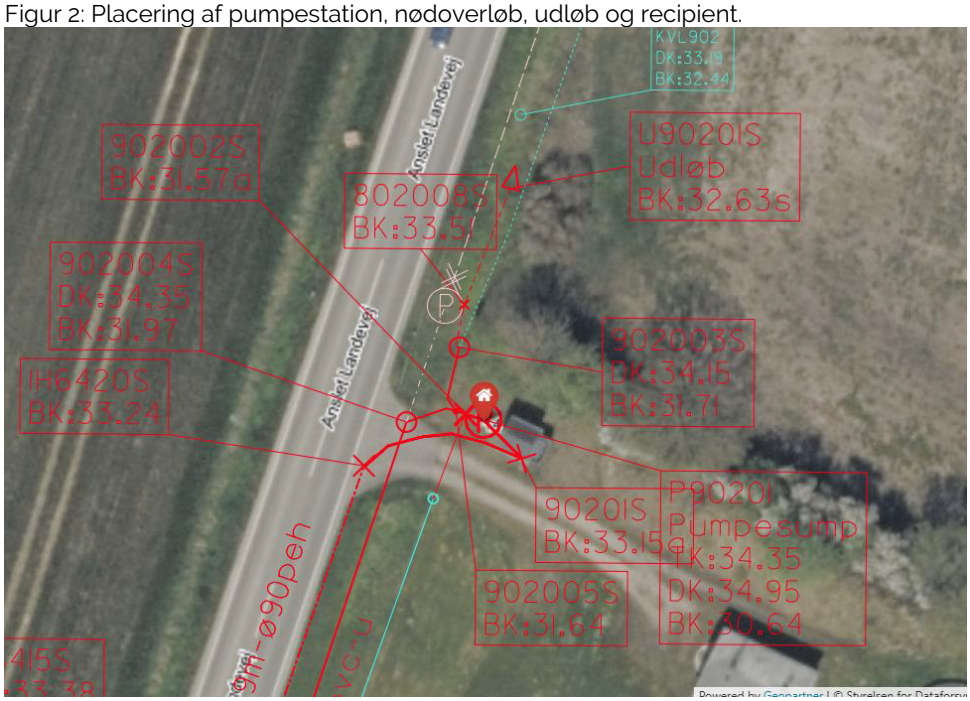

2.2 Stamdata for pumpestation og nødoverløb

Pumpestation	**P90201S**
Pumpekapacitet [m3/t]	**10**
Bygværkstype	**Nødoverløb**
Reservoirkapacitet [m3]	**0**
Tilsluttet renseanlæg	**Haderslev renseanlæg**
x-koordinat (pumpestation), (UTM32N ETRS89)	**X: 53697**
y-koordinat (pumpestation), (UTM32N ETRS89)	**Y: 6132968**
Adresse (hvis denne findes)	**Anslet Landevej 14, 6100 Haderslev.**
Matrikelnr. (pumpestation)	**76B Anslet, Fjelstrup**
Udløbsnr.	**P90201S_Nødoverløb** (til orientering så er der oprettet særskilt udløbs nr. for nødoverløbet – navngivningen af udløbsnummeret afviger derfor i forhold til ansøgningen)
x-koordinat (udløb), (UTM32N ETRS89)	**X: 536975**
y-koordinat (udløb), (UTM32N ETRS89)	**Y: 6132989**
Recipient (vandområde)	**Grøft (Der er kortlagt et rørlagt vandløb, af Sønderjyllands amt- det kortlagte forløb går tæt ved nødoverløbet.** **Recipienten (Grøften) kan være hydraulisk forbundet videre i en afstand af 320m til vandområde:** **DK Vandområde ID: rib_1.11.02262** **EU Vandområde ID: DKRIVER1869**
Beskrivelse af udløbsanlæg	**-**
Tilsluttede kloakoplande [total ha]	**8.72**
Kommune	**Haderslev kommune**
Ejernavn	**Provas, Haderslev Spildevand A/S**
CVR	**32 88 22 77**

Haderslev Kommunes vurdering

Generel bemærkning

For ansøgte pumpestation foreligger ikke tidligere nødoverløbstilladelse. Denne tilladelse er foranlediget på baggrund af en ansøgning fra Provas.
Provas har ved vurdering bekræftet, at der ikke forekommer overløb fra spildevandssystemet, og har på den baggrund ansøgt om tilladelse til nødoverløb, som er defineret som en overløbshændelse, der kun vil opstå ved force majeure.
Pumpestationen indgår i kommunens spildevandsplan, og er en del af Provas' kloaksystem.
Haderslev Kommune, Teknik og Klima er udelukkende godkendelsesmyndighed for udledningen, mens Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.
Provas er ansvarlig for driften af spildevandssystemet, herunder nødoverløbet.

Recipient til pumpestation

Recipienten for nødoverløb fra pumpestationen er en grøft.
Sønder Jyllands amt har tidligere haft kortlagt et rørlagt vandløb som går forbi grøften og nødoverløbet og som har videre forbindelse med vandområde (DK Vandområde ID: rib_1.11.02262).
På baggrund af kortlægningen af det rørlagte vandløb foretaget af Sønderjyllands amt, så er det Haderslev kommunes vurdering at der med stor sandsynlighed er et rørlagt vandløb, men det præcise forløb af det rørlagte vandløb må konstateres at være uvist, førend der foretages nærmere undersøgelser af forløbet.
I en afstand af 320m fra nødoverløbet, starter afgrænsningen for vandområde (DK Vandområde ID: rib_1.11.02262).
Da denne tilladelse kun er gældende for nødoverløb, vil der definitionsmæssigt ikke være udledning af spildevand, medmindre der er tale om en force majeure-hændelse. Provas' beredskabsplan vil sørge for, at nødoverløb stoppes straks muligt.

<u>Vandområde planer og Indsatsbekendtgørelsen</u>

Det vurderes derfor, at miljømål for de berørte vandområder, DK Vandområde ID: rib_1.11.02262 og nedstrøms vandområder, ikke hindres af tilladelsen til nødoverløb.
Haderslev kommune har derfor vurderet at tilladelsen ikke er til hinder for opfyldelse af vandområdeplaner og derfor ikke er i strid med §8 i indsatsbekendtgørelsen.

Miljøvurderingsloven-VVM

Kommunen vurderer, at projektet ikke er omfattet af krav om VVM-screening jf. miljøvurderingslovens § 21.

Naturbeskyttelseslovens §3

Det nærmeste § 3-beskyttede naturområde er et §3 beskyttet sø, som ligger ca. 150 m fra nødudløbet.
Nødoverløb ligger 320m til et §3 beskyttet vandløb.
Da nødoverløb kun kan forekomme ved force majeure-hændelser, har Haderslev kommune vurderet at det er usandsynligt at ansøgte projekt kan føre til tilstandsændring af §3-beskyttet natur.

Natura 2000-områder

Det nærmeste nedstrøms Natura 2000-område er område nr. 112 Lillebælt, som indeholder Habitatområde H96 og fuglebeskyttelsesområde F47.
Nærmeste nedstrøms Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt er beliggende 4,5 km nedstrøms for pumpestation P90201S og udløb P90201S_Nødoverløb.

Da nødoverløb kun kan forekomme ved force majeure-hændelser, vurderes det, at det ansøgte projekt har minimal eller ingen risiko for negativ påvirkning af Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Der har været screenet for bilag-IV arter via naturdata på Danmarks miljøportal. Den nærmeste registrerede bilag-IV art er stor vandsalamander (*Triturus cristatus*), aktivitets ID 928433, som er observeret ved 613-53-RT1 Hejls, ca. 2,0 km fra nødoverløbet og uden forbindelse til vandløbssystemet.

Den ansøgte udledning vurderes dog ikke at påvirke bilag IV-arter i området væsentligt, eller deres levesteder, og det vurderes heller ikke til at være til hindring for en fremtidig udbredelse af stor vand salamander, spidssnudet frø, løvfrø, grøn mosaik guldsmed, dværgflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, vandflagermus, odder eller andre bilag IV-arter, der kan opholde sig i området,

Partshøring

Haderslev Kommune har vurderet, at der ikke er parter i sagen ud over ansøger, som kan antages at have en væsentlig individuel interesse i afgørelsen.
I udkastet til afgørelse om tilladelse indgår vilkår, der er derfor gennemført partshøring efter forvaltningslovens § 19.
Haderslev Kommune har sendt et udkast til afgørelsen i partshøring hos ansøger d. 2. oktober 2026.
Ansøger har meddelt, at der ikke er bemærkninger til udkastet.
Haderslev Kommune træffer derfor afgørelse på det foreliggende grundlag.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på Kommunes hjemmeside i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 19, stk. 5. Tilladelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, til et spildevandsforsyningsselskab omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.
Afgørelsen offentliggøres den 19. november 2026 og vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside i 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, da den omfatter udledning fra et anlæg med en kapacitet på 30 personækvivalenter eller derunder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Aktindsigt

Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af forvaltningsloven § 9 er mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Haderslev Kommune.

Bilag

Bilag 1- Ansøgning til nødoverløb, U90201S pumpestation P90201

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Tlf. 73 520 520
www.provas.dk

Dir tlf. +45 20314205
e-mail: miel@provas.dk

Ansøgning til nødoverløb, U90201S pumpestation P90201

Formål

Formålet med nærværende ansøgning, er at søge om tilladelse til nødoverløb fra pumpestation P90201, via nødoverløb U90201S.

Nødoverløbet tages i brug, hvis vandstanden når et kritisk niveau i forbindelse med strømsvigt på pumpestationen eller ved indtrængning af uvedkommende vand. Formålet er at forhindre oversvømmelse af ejendomme, virksomheder samt private og offentlige arealer m.v.



Baggrund og funktion

Pumpestationen P90201 blev etableret i 2010.
Ved driftsnedbrud vil spildevand stuve op i pumpesumpen og hvis spildevandoverstiger kote 33.71, udledes spildevand til en grøft via nødoverløb.
Pumpen er forsynet med alarm samt bemandet døgnovervågning.

Stamdata for pumpstation og nødoverløb

Pumpestation nr.	P90201
Pumpekapacitet [m^3/t]	10
Bygværkstype	Nødoverløb
Reservoirkapacitet [m^3]	0
Renseanlæg, som spildevandet er tilsluttet	Haderslev renseanlæg
Koordinater, UTM32N ETRS89 (pumpestation)	53697;6132968
Matrikel nummer (pumpesation)	76B Anslet, Fjelstrup
Udløbsnummer	U90201S
Koordinater, UTM32N ETRS89 (udløb)	536975;6132989
Recipient	Grøft
Tilsluttede kloakoplande [total ha]	8.72
Kommune	Haderslev kommune
Ejertype	Provas
Kontaktperson for ansøger	Michelle Elgaard Miel@provas 20134205

Natur

Udløbet er ca. 150 m fra en § 3 beskyttet sø og ca. 350 m fra § 3 beskyttet vandløb. Der ingen direkte forbindelse mellem udløbet og vandløbet.

Miljøpåvirkning

Nødoverløbets udledte vandmængder afhænger af en række forskellige faktorer som nedbørsmængder, strømnedbrud, pumpesvigt eller lignende uforudsigelige hændelser som ikke kan kontrolleres.

Der sker statistisk ikke overløb fra pumpestationen indenfor serviceniveau. Funktionen vil derfor også kun være som nødoverløb.

For yderligere information kan undertegnede kontaktes

Med venlig hilsen
Michelle Elgaard