



European Energy A/S
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg

Eurowind Energy A/S
Mariagervej 58B
9500 Hobro

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21549187
magha@haderslev.dk

25. juni 2026 • Sagsident: 24/19364 • Sagsbehandler: Magnús Halldórsson

Udkast til § 25-tilladelse til etablering af kabelforbindelse for Vind- og solpark ved Farris, Kolding Kommune


1. Indledning

Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (LBK. nr. 4 af 03/01/2023) til etablering af kabeltracé for vind- og solpark ved Farris, Kolding Kommune. Projektet omfatter etablering af et solcelleanlæg, og det samlede projekt vurderes at være omfattet af følgende anlægstyper på miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3 a): Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

Området ved Farris er udpeget som statslig energipark. Udpegningen er sket i henhold til Lov om statsligt udpegede energiparker fra 2024. Med loven og tilhørende ændringer af anden lovgivning er det muligt at prioritere opstilling af vindmøller, solcelleanlæg og tilknyttede anlæg i forhold til andre interesser. Projektet mellem Farris og Højrup er baseret på en ansøgning fra European Energy og Eurowind Energy, der i samarbejde med lokale lodsejere ønsker at opføre 4 store vindmøller og et solcelleanlæg på 217 ha i et landområde, der i dag primært anvendes til landbrug. Det samlede projektareal er 317 ha.

Den producerede el fra vind- og solparken opsamles i nye transformerstationer centralt i energiparken, hvorfra den distribueres videre ud af energiparken. Nettilslutningen forventes at udføres som et nedgravet jordkabel på 150 kV niveau, der fører fra de interne transformerstationer i energiparken og frem til en eksisterende transformerstation ved Maugstrup. Den samlede kabelforbindelse forventes at være ca. 12,5 km lang, hvoraf ca. 7 km af strækningen ligger i Kolding Kommune og ca. 5,5 km i Haderslev Kommune. På stationen ved Maugstrup udbygges med en tilslutning til den eksisterende 150 kV station.

Denne § 25-tilladelse omfatter den del af kabelforbindelsen som ligger i Haderslev Kommune.

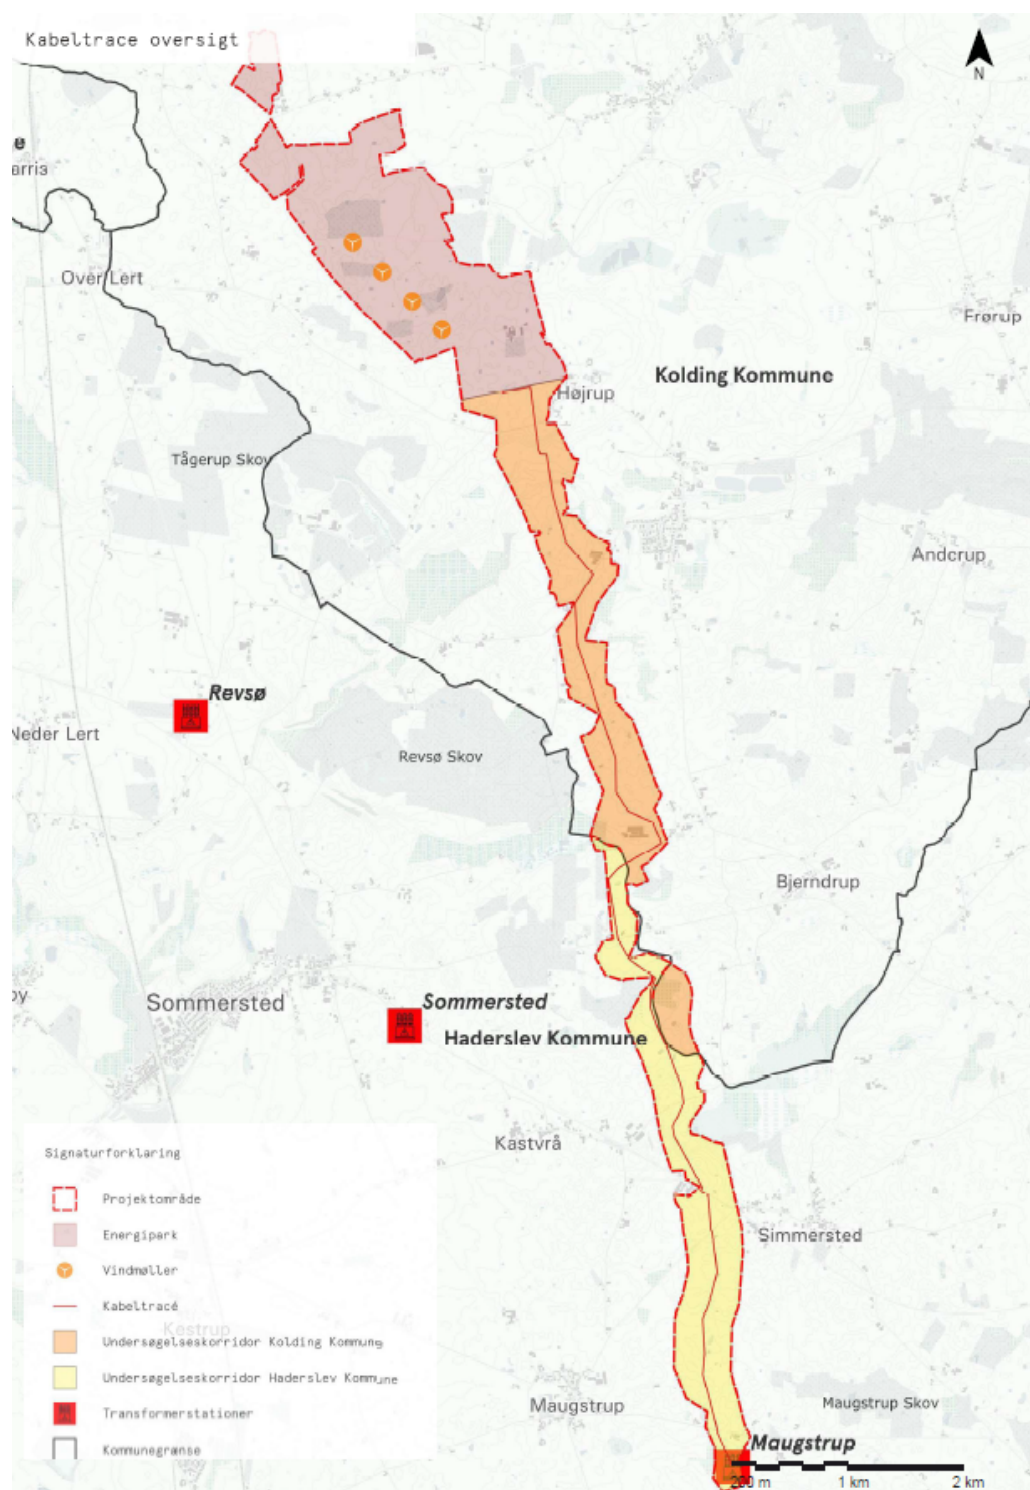

2. Afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, stk. 1, til etablering og drift af en kabelforbindelse fra vind- og solenergiparken ved Farris, Kolding Kommune, for den del af kabelforbindelsen, der er beliggende i Haderslev Kommune. Tilladelsen gives på baggrund af den gennemførte miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Det er en forudsætning for nærværende tilladelse, at bygherre etablerer og driver projektet inden for de fysiske og miljømæssige rammer og forudsætninger, der fremgår af miljøkonsekvensrapporten. De projektindbyggede forudsætninger, som fremgår af rapporten, skal gennemføres, ligesom vilkårene i nærværende tilladelses afsnit 3 skal overholdes.

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøvurderingslovens § 25, stk. 1. I henhold til § 39 bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

3. Vilkår for tilladelsen

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

Generelt:

1. Kabelanlægget skal etableres og drives i overensstemmelse med miljøkonsekvensrapporten og projektbeskrivelsen.
2. Kabeltracéet skal placeres inden for den fastlagte kabelkorridor/arealudlæg.
3. Den endelige linjeføring skal optimeres under hensyntagen til natur, eksisterende anlæg, lodsejere og tekniske forhold.
4. Krydsninger skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Ændringer må kun ske efter forudgående underretning til og vurdering af kommunen.
5. Udgifter til kabelføringen afholdes af ansøger.
6. Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver har ansvaret for tilsynet med projektets udførelse.
7. Arbejdet skal udføres inden for den aftalte tidsplan, medmindre andet aftales med kommunen.
8. Kommunen skal underrettes mindst en uge før anlægsstart og senest en uge efter afslutning.
9. Vedligeholdelse af kabelanlægget påhviler ansøger.

Natur

10. Der må ikke ske anlægsarbejder inden for 10-meter fra §3-beskyttede naturtyper.
11. Hvis der skal køres i beskyttet natur, skal der anvendes køreplader.
12. Der må ikke fældes ældre træer i forbindelse med kabelføringen.
13. Hvis arbejdet udføres i paddernes vandringsperiode (marts til oktober), skal der etableres paddehegn langs åbne kabelgrave for at forhindre, at padder falder i. Paddehegnet skal udføres med udhæng, så padder ikke kan passere hegnet.



14. Hvis kabelanlægget føres gennem områder med beskyttet natur eller vandløb mv., skal dette ske ved styret underboring.
15. Krydsning skal ske uden for odderens ynglesæson (marts-maj).
16. Der skal forud for underboringerne ved vandløb indhentes en krydsningstilladelse fra Haderslev Kommune. I krydsningstilladelsen fastsættes vilkår for underboringsdybde, placering af borehuller samt beredskab i tilfælde af skade på vandløbet.
17. Der skal anvendes godkendt boremiddel med lav miljøpåvirkning.
18. Boremudder og bentonitprodukter må ikke udledes til vandløbet. Hvis der opstår tegn på udsivning af boremudder, eller der sker et blowout, skal arbejdet straks standses, og der skal iværksættes nødvendige afværgeforanstaltninger. Haderslev Kommune, Teknik og Klima - vandløbsafdeling, skal straks underrettes.
19. Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver har ansvaret for tilsyn og overvågning af vandløbskrydsning. Underboringen skal overvåges både visuelt, overjordisk og via tryk i boringen.

Dræn

20. Eksisterende dræn og afvanding må ikke påvirkes uden tilladelse.
21. Ændringer kræver godkendelse fra vandløbsmyndigheden.

Nedlæggelse

22. Kabelanlægget skal fjernes ved ophør af drift, hvis det ikke længere anvendes til det ansøgte formål.
23. Arealer skal reetableres efter fjernelse.

4. Projektbeskrivelse

Projektet ved Farris, Kolding Kommune omfatter etablering af op til fire vindmøller, på 185 m og solceller på op til 217 ha inden for et samlet område på ca. 317 ha. Der etableres også tekniske anlæg, veje og kabelanlæg. Anlægget indrettes med faunapassager, rekreative stier og bevaring af eksisterende natur og beplantning. Solcellearealer omlægges til græs og indhegnes, og der suppleres med afskærmende beplantning.

Kabelanlæg

Opstillingen af et større vind- og solcelleanlæg vil medføre en øget elproduktion i lokalområdet og medføre behov for udvidelse af kapaciteten i det eksisterende elnet. Den producerede el fra vind- og solparken opsamles i nye transformerstationer centralt i energiparken, hvorfra den distribueres videre ud af området. Nettilslutningen forventes udført som et nedgravet jordkabel på 150 kV-niveau, der forbinder de interne transformerstationer i energiparken med en eksisterende transformerstation ved Maugstrup i Haderslev Kommune. Den samlede kabelforbindelse forventes at være ca. 12,5 km lang, hvoraf ca. 7 km ligger i Kolding Kommune og ca. 5,5 km i Haderslev Kommune. Denne § 25-tilladelse omfatter den del af kabelanlægget, som ligger i Haderslev Kommune.

Afværgende foranstaltninger

Miljøvurderingen har ikke identificeret behov for yderligere afværgende foranstaltninger end dem, der allerede fremgår som vilkår i denne tilladelse.

Overvågning

I forbindelse med styret underboring af kabelforbindelsen stilles der krav om overvågning, jf. vilkår nr. 14-19. Haderslev Kommune skal underrettes senest en uge før arbejdet påbegyndes samt senest en uge efter arbejdets afslutning.

Det er bygherres ansvar, at der under borearbejdet er tilknyttet en kvalificeret tilsynsperson, som løbende overvåger boringen, herunder visuelt på terræn samt ved kontrol af boretryk og boreprocessen, med henblik på at identificere risiko for blowout. Tilsynspersonen skal kunne standse arbejdet straks, hvis der opstår tegn på blowout eller øvrige forhold, der kan medføre væsentlig miljøpåvirkning. Overvågningen skal dokumenteres og kunne fremvises på anmodning fra tilsynsmyndigheden.

5. Begrundelse for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af bygherres ansøgning og den udarbejdede miljøvurderingsrapport, samt de indkomne høringssvar fra offentligheden og relevante høringsberettigede myndigheder. Offentlighedsfasen blev gennemført i perioden xx.xx.2025 til xx.xx.2025, og samtlige modtagne bemærkninger er vurderet og kommenteret. Resumé af bemærkninger og Haderslev Kommunes svar fremgår af bilag X.

På baggrund af det samlede grundlag er det Haderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte kabelanlæg kan etableres og drives som forudsat, under forudsætning af overholdelse af vilkårene i denne § 25-tilladelse.

6. Andre tilladelser

VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering.

7. Høring af udkast til § 25-tilladelse

Miljøvurderingsrapporten og udkast til § 25 tilladelse har været i offentlig høring i perioden xx.xx.2026 til og med xx.xx.2026. Der er indkommet X høringssvar.

[Link til Haderslev Kommunes høringsportal](#)

8. Klagevejledninger

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.



Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

9. Bilag

1. Miljøvurderingsrapport for Vind- og solpark ved Farris, Kolding Kommune

Ventlig hilsen

Magnús Halldórsson
VVM sagsbehandler og planlægger